

NACRT PROGRAMSKOG ZADATKA SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO - TEHNIČKIH USLOVA

1	CRNA GORA Opština Tivat Sekretarijat za uređenje prostora Broj: 09-333/21-278/12 Tivat: 02.08.2021.godine	 CRNA GORA	 OPŠTINA TIVAT
2	Sekretarijat za uređenje prostora, na osnovu člana 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) i podnijetog zahtjeva Jovičić Tamare, Jovičić Monike, Jovičić Ivone i Jovanović Suzane donosi:		
3	NACRT PROGRAMSKOG ZADATKA SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA za izradu tehničke dokumentacije		
4	za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa –izmještanje postojećeg 35 Kv kablovskih vodova koji prelaze preko kat.parc.br.405/1 i 405/2 KO Mrčevac koje formiraju urbanističku parcelu broj UP 1 u zahvatu DUP-a „Mrčevac“ (»Sl.list CG«-Opštinski propis br. 20/13)		
5	PODNOŠIOC ZAHTJEVA:		Jovičić Tamara, Jovičić Monika, Jovičić Ivona i Jovanović Suzana
6	POSTOJEĆE STANJE <p>Predmetna lokacija se nalazi u obuhvatu DUP-a „Mrčevac“.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Prema Listu nepokretnosti broj 525, za KO Tivat, površina kat.par.br. 405/1 KO Tivat iznosi 952 m². -Prema Listu nepokretnosti broj 1046, za KO Tivat, površina kat.par.br. 405/2 KO Tivat iznosi 413m². -Prema Listu nepokretnosti broj 841, za KO Tivat, površina kat.par.br. 1298/1 KO Tivat iznosi 11 857m². -Prema Listu nepokretnosti broj 291, za KO Tivat, površina kat.par.br. 1291/1 KO Tivat iznosi 1355m² i evidentirana je kao potok. <p>Na UP 1 u obuhvatu DUP-a „Mrčevac“ planirana namjena je MN-mješovita namjena i tokom izvođenja radova na navedenoj urbanističkoj parceli Rješenjem broj 0404-720-21-1760-25.2-51 od 02.04.2021.godine Uprave za inspekcijske poslove , Odsjek za elektroenergetsku inspekciju konstatovano je da se radovi izvode u zoni kablovskog voda.</p> <p>Takođe je navedeno da je „investitor dužan da u zoni kablovskog voda 35 Kv Tivat 110-Tivat (Tivat 1) i kablovskog voda 35 Kv Tivat 110-Tivat (Tivat 3) , na urbanističkoj parceli UP1 u obuhvatu DUP-a „Mrčevac“, obezbijedi uslove za dalje izvođenje radova koji ne dovode u opasnost život i zdravlje ljudi i imovine, shodno zakonu i tehničkim propisima.</p> <p>Uvidom u grafičke priloge planskog dokumenta konstatovano je da postojeći kablovski vod 35 Kv nije evidentiran na predmetnoj lokaciji.</p> <p>Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova , Direktorata za planiranje i uređenje prostora, Ministarstva ekologije , prostornog planiranja i urbanizma dostavila je ovom organu dopis broj 01-982/3 od 01.06.2021.godine kojim se konstatiuje da se po predmetnom pitanju</p>		

	<p>može postupati u skladu sa odredbom člana 223 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20).</p> <p>Shodno odredbama člana 172 distributivni i prenosni elektroenergetski objekti (nadzemni i podzemni dalekovodi i trafostanice) naponskog nivoa 35 kV i više su složeni inženjerski objekti.</p> <p>Uz zahtjev su investitori dostavili predlog- Elaborat izmještanje 35 kV kablovskog voda izrađen od strane DOO „Spinel“ Kotor , a koji će biti polazna osnova za izradu programskog zadatka.</p>
--	--

7 .	<p>PLANIRANO STANJE- namjena objekta i pravila parcelacije i nivелације</p> <p>Predmet ovog programskog zadatka sa elementima urbanističko-tehničkih uslova je izmještanje 35 Kv kablovskog voda .</p> <p>Trasa predmetne infrastrukture prelazi preko kat.par.br.405/1, 405/2 i 1291 sve KO Mrčevac.</p> <p>Nova trasa kablovskih vodova prelazi preko kat.parc.1291,405/1, 405/2 i 1298/1 sve KO Mrčevac.</p> <p>Pravila parcelacije</p> <p>Shodno Članu 11 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) Odobrenje za građenje se izdaje na osnovu dokaza o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu, pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji, ustanovljenog prava službenosti prolaza u zavisnosti od vrste objekta te je do podnošenja zahtjeva za odobrenje <u>investitor dužan regulisati imovinsko pravne odnose</u>.</p> <p>Uz zahtjev su investitori dostavili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu-Elaborat geodetsko snimanje na katastarskoj podlozi urađen od strane ovlašćene geodetske organizacije; <p>Nivelacioni plan je urađen na osnovu kota terena prezentiranih na geodetskoj podlozi i tehničkih propisa. Predloženim nivelacionim rješenjem postignuti su nagibi saobraćajnica koji su dovoljni za odvođenje površinskih voda do sливника atmosferske kanalizacije i dalje do recipijenta.</p> <p>Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne, jer kote na terenu prikazane u geodetskoj podlozi ne omogućavaju izradu kvalitetnog nivelacionog plana. Detaljним snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz plana na način da se obezbijedi odvođenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja.</p>
-----	---

8 .	<p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠТИTU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠТИTU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p>
-----	---

	<p>Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda</p> <p>Mjere zaštite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se sprječava ili ublažava dejstvo elementarnih nepogoda.</p> <p>Elementarne nepogode mogu biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prirodne nepogode (zemljotres, požari, klizanje tla, poplave, orkanski vjetrovi, snježne lavine i nanosi i dr.); ▪ Nepogode izazvane djelovanjem čovjeka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih postrojenja, požari velikih razmjera, eksplozije i dr.); ▪ drugi oblik opšte opasnosti (tehničko-tehnološke i medicinske katastrofe, kontaminacija, pucanje brana i dr.) <p>Štete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su veoma velike (materijalna dobra i gubici ljudskih života). Naročito su izražene štete od zemljotresa, požara, poplava, klizišta i jakih vjetrova. Kako su štete od elementarnih nepogoda po karakteru slične ratnim katastrofama, ciljevi i mjere zaštite su djelimično identični.</p>
--	---



U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list R CG br. 8/1993).

Za prostor ovog Plana najveću opasnost predstavljaju zemljotresi i požari.

Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa

Preporuke za projektovanje infrastrukturnih sistema:

- Pri projektovanju vodova infrastrukture, a naročito glavnih dovoda potrebno je posebnu pažnju posvetiti inženjersko-geološkim i seizmološkim uslovima terena i tla.
- Za izradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da slijede deformacije tla. Izbjegavati upotrebu krutih materijala (nearmiran beton, azbest-cementne cijevi i sl.) za izradu vodova infrastrukture.
- Izbjegavati nasipne, močvarne i nestabilne terene za postavljanje trasa glavnih vodova svih instalacija.
- Podzemne električne instalacije treba obezbjediti uređajima za isključenje pojedinih rejona.
- Pri projektovanju saobraćajnica treba prići ne samo sa ekonomsko-saobraćajnog već i sa aspekta planiranja i projektovanja saobraćaja na seizmički aktivnim područjima.
- U sistemu saobraćajnica poželjno je obezbjediti paralelne veze tako da u slučaju da jedna postane neprohodna, postoji mogućnost da se preko druge obezbjedi nesmetano odvijanje saobraćaja.

U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br. 52/90).

Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke rejonizacije, (korišćenjem koeficijenata seizmičnosti Ks definisanih u elaboratu "Seizmološke podloge i seizmička mikrorejonizacija urbanog područja SO Tivat", Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore i Geozavod Beograd – 1981. godine), a objekte od zajedničkog značaja računati za 1 stepen više od seizmičkog kompleksa.

Zaštita od požara

Širenje požarnih oluja na izgrađenim djelovima sprječava se zaštitnim koridorima zelenila. U tu svrhu prostornim konceptom PUP-a Tivat formirani su koridori zelenila i do 150 m širine koji dijele pojedine mikrorejone na manje urbane cjeline, a ove posebnim planom na zone, blokove i građevinske ansamble.

Preventivna mjera zaštite od požara je postavljanje objekata na što većem međusobnom rastojanju kako bi se spriječilo prenošenje požara.

Takođe, obavezno je planirati i obezbjediti prilaz vatrogasnih vozila objektu.

Izgradjeni djelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mrežom koja će omogućiti efikasnu zaštitu, odnosno gašenje nastalih požara.


Planirani objekat mora biti pokriven spoljnom hidrantskom mrežom regulisanom na nivou kompleksa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu i gašenje požara (Sl. list SFRJ broj 30/91).

9 . USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Koncepcija optimalnog korišćenja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana, u osnovi predstavlja akt zaštite životne sredine. Principijelni stav je da se životna sredina štiti koristeći je na adekvatan način i pod odgovarajućim uslovima. Drugim riječima da se stimuliše razvoj onih djelatnosti za koje prostor po prirodnim datostima, nasleđu i ljudskim potencijalnim pruže optimalne uslove.

Prostorno rješenje DUP-a rađeno je na osnovu principa očuvanja životne sredine. Za osnovne zahtjeve sa ovog stanovišta uzeti su:

- racionalno korišćenje građevinskog područja;
- da se iskoriste sve prirodne pogodnosti za razvoj, a ne samo rast naselja;
- da se postigne optimalan odnos izgrađenog i slobodnog prostora;
- da se voda racionalno koristi i da se tradicionalan način sakupljanja vode u "bistjerni" (ukopanim ili zidanim) zaštiti i uspostavi gdje god je to moguće;



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ da se voda, zemljište i vazduh liše svakog zagađenja uvođenjem adekvatne infrastrukture, a da aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugrožavaju životnu sredinu; ▪ da se postigne potrebna količina zelenila za optimalnu zaštitu vazduha; ▪ da se izvrši zaštita frekventnih koridora saobraćaja; ▪ da se koordiniranim akcijama radi na sprovođenju mjera zaštite od avionske buke; ▪ da se za prostor precizno definiše nadležnost i vlasništvo.
--	--

10 .	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	<p>Na prostoru Plana nema zvanično zaštićenih kulturnih dobara kao ni registrovanih spomenika prirode.</p> <p>U dijelu DUP-a Mrčevac koji se graniči sa DUP-om Gradiošnica prepoznato je potencijalno, neistraženo arheološko područje. Područje je prema smjernicama Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulturne i prirodne baštine prepoznato i označeno u PUP-u Tivta do 2020. Ovim planom evidentirano na grafičkom prilogu - <i>Postojeće stanje</i>. Urbanistickim rješenjem kao planirana namjena u ovoj zoni predviđeno je stanovanje male i srednje gustine. Ukoliko se u toku izgradnje novih objekata, a prilikom izvođenja zemljanih radova nađe na materijalne ostatke, radove treba obustaviti i o tome obavijestiti Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture.</p> <p>Takođe, područje DUP-a Mrčevac pripada podnožju brda Vrmac koje posjeduje vrijednosti kulturnog pejzaža, sa izuzetnim istorijskim, arheološkim, graditeljskim i pejzažnim karakteristikama koje su uvađene prilikom formiranja urbanističkog rješenja ovog plana.</p>

11 .	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	<p>Opšti urbanističko tehnički uslovi o kojima treba voditi računa kada je u pitanju sigurnost vazdušnog saobraćaja, izdati od Agencije za civilno vazduhoplovstvo su:</p> <p>Objekat svojim položajem i planiranim gabaritima ne smije da se prostire iznad površina namijenjenih za zaštitu vazduhoplova u letu;</p> <p>Objekat svojim položajem, planiranim gabaritima i namjenom ne smije da ometa rad tehničkih sistema, sredstava i objekata za obezbeđenje vazdušnog saobraćaja (radio-navigacionih sredstava);</p> <p>Objekat svojom namjenom ne smije uticati na promjene u biljnom i životinjskom svijetu koje bi mogle štetno uticati na sigurnost (bezbjednost) vazdušnog saobraćaja;</p> <p>Objekat ne smije biti opremljen svjetlima koja su opasna, zbunjujuća i izazivaju obmanu/zabluđu pilota vazduhoplova;</p> <p>Objekat ne smije biti opremljen velikim i visoko reflektujućim površinama koje prouzrokuju zasljepljivanje pilota vazduhoplova.</p> <p><u>Navedeni uslovi su opšteg karaktera, tj. odnose se na sve objekte na teritoriji Crne Gore.</u></p>

12 .	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	<p>Opšta odredba: vlasnici parcela kroz koje ili uz koje prolaze kanali dužni su ih održavati (čistiti).</p> <p>Sekretarijat za privrednu dostavio je ovom organu mišljenje za potrebe izrade programske zadatka broj 10-322/21-231/1 od 22.07.2021.godine koje Vam dostavljamo u prilogu.</p>

13 .	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
	<p>Shodno članu 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 18/14, 42/15, 28/16 i 7/21) za potrebe izrade Programske zadatka iz stava 1 ovoga člana nadležni organ je pribavio mišljenja institucija za koje cijeni da mogu biti od značaja za izradu programske zadatka.</p>



	<p>Priklučenje na mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema propisima i uslovima javnih preduzeća. Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.</p>
	<p>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</p> <p>„Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD dostavio je ovom organu mišljenje za potrebe izrade programskog zadatka broj 6502 od 09.07.2021.godine koje Vam dostavljamo u prilogu.</p> <p>„Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO dostavio je ovom organu saglasnost broj 30-20-05-3055/1 od 20.07.2021.godine na dostavljeni elaborat, izrađen od strane ovlašćenog društva „Spinel“, a koji je poslužio kaopolazna osnova za potrebe izrade programskog zadatka, koju Vam dostavljamo u prilogu.</p>
	<p>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</p> <p>„Vodovod i kanalizacija“DOO dostavilo je ovom organu mišljenje za potrebe izrade programskog zadatka broj 356-up-160/1 od 16.07.2021.godine koje Vam dostavljamo u prilogu.</p>
	<p>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</p> <p>Uprava za saobraćaj dostavilaje ovom organu saobraćajnu saglasnost br. 04-6205/2 od 29.07.2021.godine, na elaborat izmještanja 35 Kv kablovskih vodova.</p>
	<p>Uslovi priključenja na telekomunikacionu infrastrukturu</p> <p>Tehničke uslove za izgradnju pretplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i zajedničkog antenskog sistema objekata propisuju Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“ br. 40/13) odnosno Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske i komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Sl.list CG“ br. 41/15) izdatog od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.</p> <p>Svi dodatni uslovi mogu se naći na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - http://www.ekip.me/regulativa/ - http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me <p>http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp</p>
14 .	<p>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</p> <p>Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan, utvrditi obavezu izrade detaljnih geoloških istraživanja shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG", br.28/93 i izmjene 42/94 i 26/07) i ukoliko je za objekat propisana obaveza angažovati tehničko lice za izradu potrebnih projekata, istraživanja i elaborata .</p>
15 .	<p>USLOVI ZA IZMJEŠTANJE 35 KV KABLOVSKIH VODOVA</p> <p>TEHNIČKI PODACI</p> <p>Predmetni kablovi su dio srednjenaonske elektroenergetske mreže 35 kV položeni u zemljani rov do uvodnica za uvod kablova u samu transformatorsku stanicu. Nakon presjecanja i izmještanja predmetnog kablovskog voda potrebno je nastaviti kablovske vodove istim tipom kabla: XHE 49-A 1x185/25mm²; 20/35 kV</p>



Opis trase kabla

Trasa izmještanja kablova je definisana neposrednim obilaskom terena i uslovljena je lokacijom izgradnje novog objekta i pozicijom trafostanica , a prikazana je na situacionom planu, a u skladu sa dostavljenim predlogom- Elaboratom izmještanja 35 kV kablovskog voda izrađenog od strane DOO „Spinel“ Kotor.

Potrebno je presjeći postojeće 35 kV kablovske vodove na mjestu prema situacionom planu. Nakon toga ugraditi kablovske spojnice i nastaviti sa 35 kV kablom novom trasom do drugog kraja presječenog 35 kV kablovskog voda.

Način i uslovi polaganja

Prije iskopa rova obilježiti novu trasu voda i uporediti sa eventualno dobijenim katastrima podzemnih instalacija, kako bi se utvrdila eventualna mesta ukrštanja ili paralelnog vođenja projektovanih kablova sa postojećim podzemnim instalacijama. Na takvim mjestima **iskop vršiti ručno, bez upotrebe mehanizacije i uz maksimalnu pažnju i kontrolu.**

Na kompletnoj dionici predvidjeti postavljanje kabla u otvorenim zemljanim rovovima. Kod iskopa rova na betoniranim površinama, uklanjanje gornjeg sloja izvršiti "isijecanjem", kako bi se što manje oštetile susjedne površine.

Pri slobodnom polaganju kabla u rov, prvo na dnu razastrti sloj sitnozrnaste zemlje iz iskopa debeline 10 cm, a zatim položiti kabal. Kabal polagati sa blagim krivinama ("zmijoliko"), radi kompenzacije temperaturnih uticaja i eventualnih manjih slijeganja podloge.

Prilikom razvlačenja kabla duž kablovskih rovova postaviti rolinice preko kojih kabl klizi pri polaganju. Rolnice postavljati na rastojanju od 4 do 6 m, a pri odmotavanju kabla sa bubnja kabl se mora odvojiti sa gornje strane i paziti da ne dođe do vučenja kabla po zemlji, upredanja ili bacanja istog. Takođe pri odmotavanju i polaganju kablova mora se voditi računa da se ne oštete (ne smiju se vući preko oštreljivih ivica, vučna sila ne smije biti viša od propisanih 5 x D, gdje je D - prečnik kabla. Isto tako, ne dozvoljava se polaganje kabla pri spoljnim temperaturama nižim od +3 °C bez posebnih mjera pripreme (zagrijavanja).

Nakon završetka polaganja kabla obezbjediti isključenje postojećeg kablovskog voda, izvršiti njegovo kidanje na mjestu datom u situacionom planu i spajanje na novopolожeni kabl.

Nakon spajanja, a prije zatrpanjivanja, izvršiti snimanje njegovog tačnog položaja, a na urađenoj situaciji učrtati i upisati sve značajnije podatke, potrebne za katastar kablovskih vodova, shodno odredbama " Pravilnika o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata ". Po završetku snimanja tačnog položaja kablova, kablove prekriti drugim slojem sitnozrnaste zemlje, takođe debeline 10 cm. Nakon toga za mehaničku zaštitu kabla predvidjeti postavljanje PVC "gal" štitnika dužine 1m. Prilikom postavljanja štitnici međusobno treba da se preklapaju po 10cm. Dalje zatrpanjivanje rova vršiti iskopom, vodeći računa da iskop ne sadrži veće komade materijala oštreljivih ivica i sl. Zatrpanjivanje vršiti nabijanjem u slojevima od po dvadesetak centimetara. Nakon takvog prvog sloja iskopa polažiti trake za uzemljenje. Pri daljem zatrpanjivanju, na regulisanim površinama, na 50 cm iznad kabla postaviti upozoravajuću traku. Upozoravajuće trake u rovu postaviti tako da svi kablovi budu "pokriveni ". Pri zatrpanjivanju rova potrebno je postići zbijenost od najmanje 92%, prema JUS U.B 1.038.

Nakon zatrpanjivanja rovova sve regulisane površine dovesti u prvobitno stanje. Na mjestima priključka u trafostanice kablovi se provlače kroz za to predviđene otvore u kućištu trafostanice.


Kablovske spojnice

Vežu na postojeću dionicu kablovskog 35kV voda za ostvarivanje sistema ulaz –izlaz tj. nastavljanje kablova predvidjeti kablovskim spojnicama. Spojnice u svemu postaviti prema tehničkom upustvu proizvođača.

Uzemljenje kablovskog pribora

Armaturu kabla treba obavezno uzemljiti vezujući je za uzemljivač postavljen u isti rov paralelno sa kablom. Kablovske završnice treba takođe vidno uzemljiti pomoću užeta fi 16mm. Bakarno uže se namotava oko savijenih krajeva armature i zalemi se. Drugi kraj bakarnog užeta se zalemi za pocićan nosač kablovske završnice.

Kao uzemljivač koristiti pocićanu traku Fe-Zn 25x4 mm, položenu kroz kablovski rov.



Traku na početnim i krajnjim dionicama povezati na zaštitno uzemljenje trafostanica odnosno drugim krajem na uzemljivač postojećeg kablovskog voda.
Na oba kraja kablova treba obavezno električne zaštite kablova uzemljiti.

Ukrštanje kabla sa drugim podzemnim instalacijama i objektima

Izvođač mora sa krajnjom pažnjom da pristupi iskopu rova.

Pri polaganju kablova voditi računa da sva eventualna ukrštanja, približavanja ili paralelna vođenja kablova sa drugim podzemnim instalacijama budu izvedena u skladu sa propisima i preporukama :

- Međusobni razmak energetskih kablova niskoga napona ne smije biti manji od 7 cm, pri paralelnom vođenju, odnosno 20 cm pri međusobnom ukrštanju.
- U slučaju paralelnog polaganja 35 kV kablova sa niskonaponskim kablovima, isti moraju biti odvojeni opekama, a minimalni međusobni razmak mora iznositi 10cm.
- Pri ukrštanju energetskih kablova istog ili različitog naponskog nivoa razmak između energetskih kablova treba da iznosi najmanje 20 cm.
- Nije dozvoljeno paralelno vođenje kabla ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi (osim pri ukrštanju). Horizontalni razmak između kabla i vodovodne ili kanalizacione cijevi treba da iznosi najmanje 0, 40m.
- Kabal pri ukrštanju može biti položen ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi, uz rastojanje od 0, 3m
- Pri paralelnom vođenju kablova sa telekomunikacionim kablom najmanji dozvoljeni horizontalni razmak iznosi 0, 3m. Ukoliko se ne može postići navedeno odstojanje na tim mjestima se energetski kabal provlači kroz zaštitnu cijev i tada razmak ne smije biti manji od 0,3m. U slučaju nemogućnosti ostvarivanja navedenog odstojanja konsultovatati vlasnika telekomunikacionih kablova o mogućnostima vođenja na manjem odstojanju. Navedene preporuke paralelnog vođenja ne važe za optičke kablove.
- Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla izvesti uz međusobni razmak od 0, 30 m, s tim što se energetski kabal polaže ispod telekomunikacionog kabla. Ugao ukrštanja treba da bude bliži 90 °, ali ne manje od 43 °.
- Energetske kablove pored zidova i temelja zgrada treba polagati na rastojanju od najmanje 30 cm. Ako pored zgrade postoji trotoar onda kabal mora da bude van trotoara. Pored drvoreda energetske kablove treba polagati na rastojanju od najmanje 1 metar. Na svim mjestima paralelnog vođenja ili ukrštanja kablova sa ostalim podzemnim instalacijama, rov se kopa ručno, bez upotrebe mehanizacije.

Obilježavanje kabla i trase kabla

Olovne obujmice

Kabl se u rovu obilježava olovnim obujmicama na kojima je utisnut tip, presjek, napon, godina polaganja, a eventualno i broj kablovskog voda. Obujmice se postavljaju oko kabla na svakih 20 m u pravoj liniji i prilikom skretanja kabla na 3 m u oba pravca skretanja. Iste obujmice se postavljaju i na:

- ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije
- na mjestima gdje se kablovski vod ukršta sa drugim podzemnim instalacijama
- na ulazu u kablovsku spojnicu, stavljući i natipis o godini montaže spojnice
- na svim ostalim mjestima gdje nadzorni organ smatra daje potrebno.

Kablovske tablice

Na kraju kablovskog voda, kod kablovske završnice u pripadajućoj TS postavljaju se kablovske tablice sa naznakom tipa, presjeka i napona kabla sa imenom objekta na kome se nalazi drugi kraj kabla.

Oznake na površini zemlje

Trasu kabla obilježiti oznakama za regulisani i neregulisani teren betonskim kockama sa utisnutom mesinganom pločicom. Mesingane pločice su različite za pojedine naponske nivoe kablova, za označavanje trase kabla, mjesta ukrštanja za svaku vrstu podzemnih objekata, mjesta postavljanja kablovske spojnice i drugih bitnih elemenata na trasi kabla.

Mjere zaštite na radu

Obaveza izvođača radova na izgradnji ovog objekta je da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu.



	<p>Razbijanje regulisanih površina (beton, asfalt) vršiti na način koji obezbjeđuje okolne površine od nepotrebnih oštećenja.</p> <p>Pri prekopavanju saobraćajnica obavezno se pridržavati vremena i režima rada iz dobijene saglasnosti za isto. Obezbijediti zaštitu radnika od motornog saobraćaja, kao i zaštitu motornog saobraćaja od izvođenja radova (postavljanjem prepreka i natpisa sa upozorenjem vozača).</p> <p>Obezbijediti pješake od upada u iskopani rov, a na mjestima gdje se očekuje veća frekvencija pješaka omogućiti prelaz rova drvenim "mostovima".</p> <p>Po završetku radova sve regulisane površine dovesti u prvobitno stanje.</p>
16	<p>Rovovi</p> <p>Prilikom kopanja rova sav upotrebljivi materijal odvojiti i ponovo koristiti (kocke, asfalt isl.). Prilikom kopanja rova slivnici, zatvarači hidranta, oluci i drugo ne smiju biti oštećeni ni zatrpani.</p> <p>U toku kopanja rova i polaganja kablova mora se obezbijediti nesmetano odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja, a prilaze radnjama i kućama zaštititi.</p> <p>Na svim mjestima gdje se očekuju veća mehanička naprezanja (kolovozi, kolski prelazi i slično) pravi se kablovska kanalizacija od betonskih kablovica ili PVC cijevi unutrašnje prečnika Ø100mm pa naviše. Na krajevima kablovica izvesti kablovске navoje produženjem betonske posteljice i oblikovanjem tako da ne dođe do oštećenja kablova prilikom uvođenja u kablovsku kanalizaciju.</p> <p>Naknadne opravke uslijed slijeganja terena i slično padaju na teret izvođača radova.</p>
	<p>Glavni projekat u skladu sa članom 9 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opštег interesa izrađuje se za potrebe izdavanja odobrenja za građenje lokalnog objekta od opštег interesa, kao i za građenje tog objekta.</p> <p>Glavni projekat izrađuje se odnosno reviduje u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta propisanim odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (u daljem tekstu: Zakon).</p> <p>U skladu sa članom 11 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opštег interesa ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 18/14, 42/15, 28/16 i 7/21) odobrenje za građenje se izdaje na osnovu: Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opštег interesa koju donosi Skupština opštine, dokaza o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu, pravosnažnog rešenja o eksproprijaciji, ustanovljenog prava službenosti prolaza u zavisnosti od vrste objekta; glavnog projekta sa izvještajem o izvršenoj reviziji izrađenih u 6 (šest) primjerka, od kojih su 3 (tri) u zaštićenoj digitalnoj formi i drugih dokaza odnosno saglasnosti shodno posebnim propisima.</p> <p>U postupku izdavanja odobrenja svaki posebni dio glavnog projekta ovjerava se štambiljem na kojem je upisan broj, datum i potpis ovlašćenog lica, kao i pečatom na svakom listu projekta.</p> <p>Građenje objekta može se započeti na osnovu odobrenja i revidovanog glavnog projekta.</p> <p>Građenje objekta, odnosno izvođenje pojedinih radova na građenju tog objekta vrši se u skladu sa odredbama Zakona.</p> <p>Članom 177 Zakona o uređenju prostora i</p>



izgradnji objekata propisanon je:
Glavni projekat za složeni inženjerski objekat je projekat kojim se utvrđuju tehnološke, arhitektonsko-građevinske, tehničke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, sa razradom neophodnih detalja za građenje objekta i vrijednost radova na izgradnji objekata i izrađuje se radi izdavanja građevinske dozvole kao i za građenje objekta.

Glavni projekat za objekat iz člana 74 stav 3 ovog zakona, a koji je složeni inženjerski objekat **obavezno sadrži prilog u elektronskom formatu ažurne katastarske podloge na koju je nanešena trasa objekta.**

Pored dokumentacije iz člana 78 ovog zakona, glavni projekat iz stava 1 ovog člana sadrži i dokumentaciju o ugradnji i funkcionalnom ispitivanju ugrađene opreme.

Glavni projekat iz stava 1 ovog člana može da sadrži obavezu osmatranja i ispitivanja objekta nakon puštanja u rad.

Ako je građevinska dozvola izdata na osnovu idejnog projekta iz člana 176 ovog zakona, glavni projekat izrađuje se u skladu sa idejnim projektom na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola.

Članom 178 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata propisanon je:

Ostali projekti, elaborati i podloge iz člana 80 ovog zakona se, po potrebi, izrađuju i za izradu, u toku izrade ili nakon izrade idejnog rješenja, idejnog projekta i glavnog projekta složenog inženjerskog objekta.

Članom 179 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata propisanon je: **Revizija idejnog rješenja, idejnog projekta i glavnog projekta za složeni inženjerski objekat je obavezna.**

Revizija idejnog rješenja iz stava 1 ovog člana obuhvata provjeru: usklađenosti projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima; usklađenosti sa posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom i usklađenosti sa ovim zakonom. Revizija idejnog projekta iz stava 1 ovog člana obuhvata: provjeru usklađenosti projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima; provjeru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rješenja objekta; arhitektonska rješenja objekta; provjeru stabilnosti i bezbjednosti; racionalnost projektovanih rješenja; usklađenost sa posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom i usklađenost sa ovim



zakonom; međusobnu usklađenost svih djelova tehničke dokumentacije, kao i provjeru predmjera i predračuna svih radova na izgradnji objekta.

Revizija glavnog projekta iz stava 1 ovog člana obuhvata provjeru: usklađenosti projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima i idejnim projektom ako je građevinska dozvola izdata na idejni projekat, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom, kao i uslovima oblikovanja i materijalizacije, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja; ispunjenost osnovnih zahtjeva za objekat; međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije, kao i predmjera i predračuna svih radova na građenju objekta.

Revizor je dužan da o izvršenoj reviziji iz stava 1 ovog člana sačini i potpiše konačni izvještaj.

Izvještaj o reviziji iz st. 2, 3 i 4 ovog člana može biti pozitivan ili negativan.

Troškove revizije snosi investitor.

U slučaju da, poslije revizije idejnog projekta, odnosno glavnog projekta složenog inženjerskog objekta, a prije podnošenja zahtjeva za dobijanje građevinske dozvole, dođe do promjene tehničkih propisa, idejni projekat odnosno glavni projekat se mora usaglasiti sa tim promjenama i podliježe ponovnoj reviziji.

Shodno članu 14 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opštег interesa ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 18/14, 42/15, 28/16 i 7/21) investitor je dužan da prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotreбne dozvole, najkasnije u roku od 7 dana od dana završetka radova.

Odobrenje za upotrebu izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata rješenjem.

Shodno članu 14 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opštег interesa ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 18/14, 42/15, 28/16 i 7/21) uz zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu lokalnih objekata od opštег interesa investitor podnosi:

1) Izjavu izvođača radova da je objekat izgrađen u skladu sa odobrenjem i revidovanim glavnim projektom;

2) Izjavu nadzornog inženjera da je objekat izgrađen u skladu sa odobrenjem i revidovanim glavnim projektom;

3) Elaborate originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjerene od strane licencirane geodetske organizacije.



17 .	DOSTAVLJENO: - Predsjedniku - u dosije - Arhivi	
18 .	OBRAĐIVAČ PROGRAMSKOG ZADATKA: Milica Manojlović, dipl.inž.arh.	Potpis obrađivača:
19 .	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: VD Sekretarke Sekretarijata Milica Manojlović, dipl.inž.arh.	Potpis ovlašćenog službenog lica: 
20	M.P.	
21	PRILOZI: <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi . <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.Situacija terena –postojeća trasa 35kV kablovkog voda ▪ 1.Situacija terena –novoprojektovana trasa 35kV kablovkog voda - Mišljenja institucija <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akt br. 30-20-05-3055/1 od 20.07.2021.godine izdat od strane Crnogorskog elektro distributivnog sistema, Sektora za pristup mreži Region 5. ▪ Akt br. 6502 od 09.07.2021.godine izdat od strane Crnogorskog elektroprenosnog sistema. ▪ Akt broj 356-up-160/1 izdat od strane doo Vodovod I kanalizacija 19.07.2021. godine. ▪ Akt broj 10-322/21-23/1 izdat od strane Sekretarijata za privredu dana 22.07.2021.godine 	

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora

v.d. Sekretarka Sekretarijata Prof. dr Sonja Pravilović

Trg magnolija br. 1

85320 Tivat, Crna Gora

Broj: 6502
Podgorica: 09.07.2021.

Primljeno:	12-07-2021				
Organ. jed.	Klasif. znak	Rad. br.	Prilog	Vrednost	
09-332	21-278	7			

PREDMET: Dostavljanje mišljenja za potrebe izrade Programskog zadatka

Poštovana,

Dopisom br. 09-332/21-278/3 od 30.06.2021. godine, koji je zaveden u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES-u) AD Podgorica pod brojem 6266/10-70 od 05.07.2021. godine, obratili ste se zahtjevom za dostavljanje mišljenja na elaborat za izmještanje 35 kV podzemnog voda za potrebe izrade Programskog zadatka koji će biti sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opštег interesa i tehničke uslove iz naše nadležnosti.

Pregledom dostavljene dokumentacije (Elaborat izmještanje 35 kV kablovskog voda) i uvidom u našu dokumentaciju konstatovali smo da je lokacija izmještanja 35 kV kablovskog voda udaljena od objekata CGES-a u zoni zahvata plana.

Shodno navedenom, CGES Vam ne izdaje dodatne uslove za izradu projektne dokumentacije u odnosu na već propisane urbanističko tehničkim uslovima.

S poštovanjem,

CO:

10 10,

10 10 02,

10 60,

10 70,

10 70 72,

10 70 72 01,

a/a

**IZVRŠNI DIREKTOR,
Dragan Kujović, dipl.ing**





Crna Gora
OPŠTINA TIVAT

Primljenio:	18-07-2021	Red. br.	Prilog	Vrijednost
Organ. jed.	K. n. t. 1	09-333 21-278 8		



d.o.o. VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske 3A, 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788

Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.vodovodtivat.com

PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČUNI: Hipotekarna banka: 520-62730-65

Prva Banka: 535-10055-81 NLB: 530-5112-03 Erste Bank: 540-11663-76 ckb: 510-4063-73

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTJU
"VODOVOD I KANALIZACIJA"

Broj 356-up-160/1

Tivat, 16.07.2021

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora

Predmet: Mišljenje-izmještanje postojećeg 35Kv kablovskog voda

MIŠLJENJE

Shodno Vašem dopisu broj 09-322/21-278/1 od 30.06.2021 god., (prijemni broj 356-up-160 od 02.07.2021) u kojem nam tražite mišljenje na dokumentaciju u predmetu izmještanja postojećeg 35Kv kablovskog voda na UP 1-kat.parc.br.405/1 i 405/2 KO Mrčevac u obuhvatu DUP-a „Mrčevac“, shodno elaboratu dostavljenom od strane investitora kao i tehničke uslove ,D.O.O.Vodovod i kanalizacija Tivat Vam u prilogu dostavlja mapu postojećih instalacija na predmetnom području.

Trasa kablovskog voda se ne poklapa sa trasom postojećih instalacija vodovoda PEHD DN 280 koji je položen van granica katastarske parcele.

S poštovanjem,

PRILOG:mapa postojećih vodovodnih instalacija


Tivat, 16.07.2021 god.

DOSTAVLJENO:

- Naslovu
- Arhivi

OBRADIO
Lukšić Joško

DIREKTOR
Krivokapić Alen

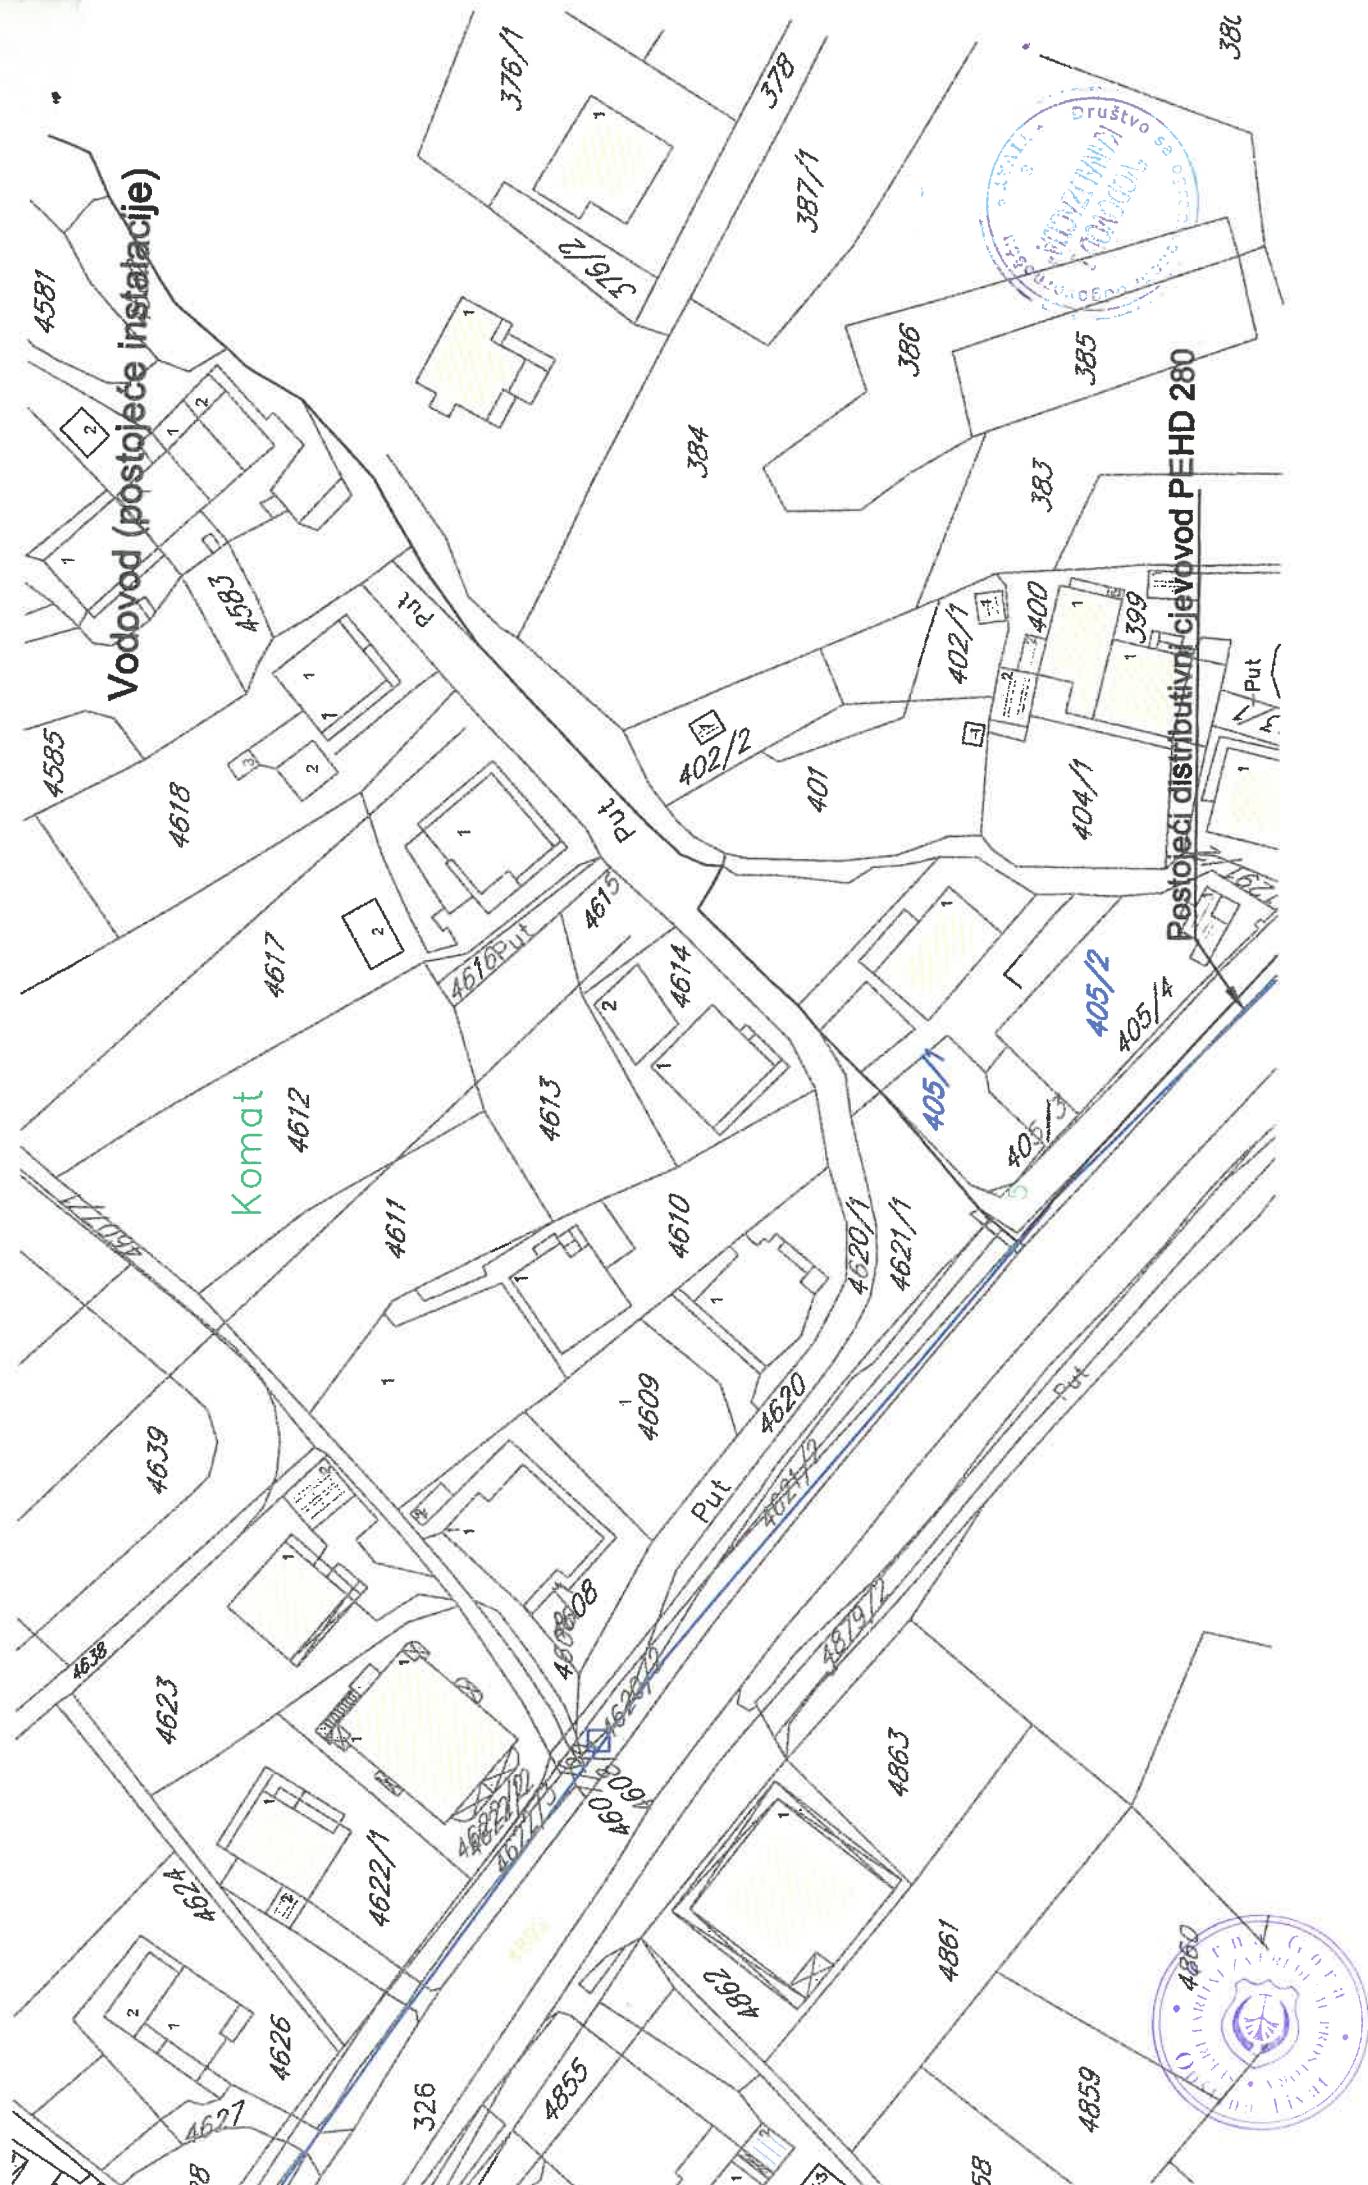



Crnogorski elektroodistributivni sistem

Društvo sa ograničenom odgovornošću
„Crnogorski elektroodistributivni sistem“
Podgorica, Ul.I. Milutinovića br. 12
tel: +382 20 408 400
fax: +382 20 408 413
www.cedis.me

Sektor za pristup mreži
Služba za pristup mreži Regiona 5
Ul. Mažine bb, Tivat
tel: +382 32 671 104
tel: +382 31 327 060
Br. 30-20-05-3055/1
U Tivtu, 20.07.2021. godine

Prinaljeno:	21 -07- 2021			
Organ jed.	Klasni znak	Red. br.	Prilog	Vrijednost
09-332	21-278/9			

Opština Tivat
-Sekretarijat za uređenje prostora-

Predmet: Izmještanje 35kV podzemnog voda

Na osnovu vašeg zahtjeva (vaš br. 09-332/21-278/2) br. 30-20-05-3055 od 02.07.2021. godine, za dostavljanje mišljenja na elaborat izmještanja 35kV kablovskih vodova TS 110/35kV "Gradiošnica" – TS 35/10kV „Tivat“, na kat.par. 405/1 i 405/2 KO Mrčevac, obavještavamo vas da je CEDIS, u načelu, saglasan sa dostavljenim elaboratom, izrađenim od strane ovlaštenog društva "Spinel" d.o.o. Kotor, uz **obavezu da se izrađeni elaborat u tehničkom opisu obavezno dopuni parcelama preko kojih se planira izmjestiti navedeni 35kV kablovski vod.**

Prije izmještanja navedenih 35kV vodova, potrebno je pribaviti odluku sa elementima UTU-a ili UTU-e od nadležnog organa, uraditi revidovani elektrotehnički projekat izmještanja, pribaviti saglasnosti CEDIS-a, kao i odobrenje za građenje. Troškovi izmještanja padaju na teret investitora.

Istovremeno vas obavještavamo, da je investitor dužan prije početka radova na izmještanju, po prethodno dobijenom odobrenju za građenje, zaključiti odgovarajući ugovor o međusobnim pravima i obvezama sa CEDIS-om, o prenosu izmještene dionice predmetnog dalekovoda u osnovna sredstva CEDIS-a, bez naknade.

Obradio

Inženjer za pristup mreži II
Janko Marić, dipl.el.ing.

CEDIS

Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 5,
Dušanka Šamardžić, dipl.el.ing.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Službi za pristup mreži Regiona 5
- a/a





**CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT**

Adresa: Trg Magnolija br.1

Tivat, Crna Gora

tel: +382 (0)32 661 309,

www.opstinitativat.me

e mail: privreda@opstinitativat.me

Crna Gora
OPŠTINA TIVAT

Primljeno:	Organ, jed.	Klasif. znak	Red. br.	Prilog	Vrijednost
22.07.2021	08-332/21-278	5	10		

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Broj: 10-322/21-231/1

22.07.2021.godine

Za: Sekretariat za uređenje prostora – ovdje

Veza: 09-332/21-278/5 od 30.06.2021.godine

Predmet: Mišljenje za potrebe izrade Programskog zadatka koji će biti sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa.

Poštovani,

U Vezi Vašeg zahtjeva za davanje mišljenja na Elaborat za izmještanje 35 kV podzemnog voda za potrebe izrade Programskog zadatka koji će biti sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa, obavještavamo Vas o sledećem;

Sa aspekta vodoprivrede;

U skladu sa članom 115 stav 2 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07, „Službeni list CG, broj 32/11, 47/11, 48/15, 52/16 i 84/18), nakon uvida u dostavljeni Elaborat za izmještanje 35 kv podzemnog voda, utvrđeno je da planirani radovi ne mogu prouzrokovati promjene u vodnom režimu i time utrđivanje vodnih uslova nije potrebno.

Sa aspekta saobraćajno tehničkih uslova;

U skladu sa članom 17 stav 2 Zakona o putevima („Službeni list CG“ br. 082/20), ovaj organ nije nadležan za izdavanje mišljenja i saobraćajno tehničkih uslova na magistralnom putu.

Takođe, mišljenja smo da se po ovom pitanju obratite i Upravi za saobraćaj Ministarstva kapitalnih investicija.

S poštovanjem!

Obradile:

Pomoćnica Sekretara,

Milijana Dubak,

Spec.Sci menadžmenta u pomorstvu

Samostalna savjetnica I,

Radmila Kilibarda, dipl.ing.polj.

Dostavljeno:

- 1 Naslovu
2. Arhivi



SEKRETAR,

Vedran Božinović, dip.oec.





CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Primljenio:		29 -07-2021		
Organ. jed.	Klasif.	Red. br.	F.	Vrijednost
09-332/21-278/11				

Broj: 04-6205/2
Podgorica, 27.07.2021.god.

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Opštine Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora br. 09-332/21-278/6 od 30.06.2021 godine, zaveden kod Uprave za saobraćaj br. 04-6205/1 od 12.07.2021 godine, a za potrebe Investitora Tamara Jovičić, Monika Jovičić, Ivona Jovičić i Suzana Jpovanović radi dobijanja saobraćajne saglasnosti na Elaborat izmještanje 35 kV kablovske vodove, lokacija Tivat KO Mrčevac na katastarskim parcelama br.405/1 i 405/2, u zahvatu DUP-a "Mrčevac" opština Tivat, a na osnovu člana 82 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata («Sl.list CG» br.64/18, 63/18, 11/19 – Ispravka 82/20) izdaje sljedeću,

SAOBRAĆAJNU SAGLASNOST

Na Elaborat izmještanje 35 kV kablovske vodove, lokacija Tivat KO Mrčevac na katastarskim parcelama br.405/1 i 405/2, u zahvatu DUP-a "Mrčevac" opština Tivat.

O b r a z l o ž e n j e

Opštine Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora podnijelo je Upravi za saobraćaj zahtjev br. 09-332/21-278/6 od 30.06.2021 godine, zaveden kod Uprave za saobraćaj br. 04-6205/1 od 12.07.2021 godine, a za potrebe Investitora Tamara Jovičić, Monika Jovičić, Ivona Jovičić i Suzana Jpovanović radi dobijanja saobraćajne saglasnosti na Elaborat izmještanje 35 kV kablovske vodove, lokacija Tivat KO Mrčevac na katastarskim parcelama br.405/1 i 405/2, u zahvatu DUP-a "Mrčevac" opština Tivat.

Razmatrajući dostavljenu tehničku dokumentaciju, utvrđeno je da je Elaborat urađen u skladu važećim propisima i standardima, gdje se maksimalno vodilo računa o zaštiti magistralnog puta.

Imajući u vidu navedene činjenice, odlučeno je da se može izdati saobraćajna saglasnost.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se uložiti žalba Ministarstvu kapitalnih investicija u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko Uprave za saobraćaj neposredno ili putem pošte. Žalba se taksira sa 5.00 € administrativne takse shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama («Sl.list. RCG» br.55/03 i 81/05). Taksa se uplaćuje na žiro račun br.832-3161018-57 RAT-e

OBRADILI,
Radojica Poleksić , dipl.ing.građ.

Marko Spahić, grad.tehničar


DOSTAVLJENO:

- Naslovu x2
- U spise predmeta
- Arhivi



DIREKTOR
Savo Parača

**Situacija terena- postojeća
trasa 35 kV kablovskog voda**

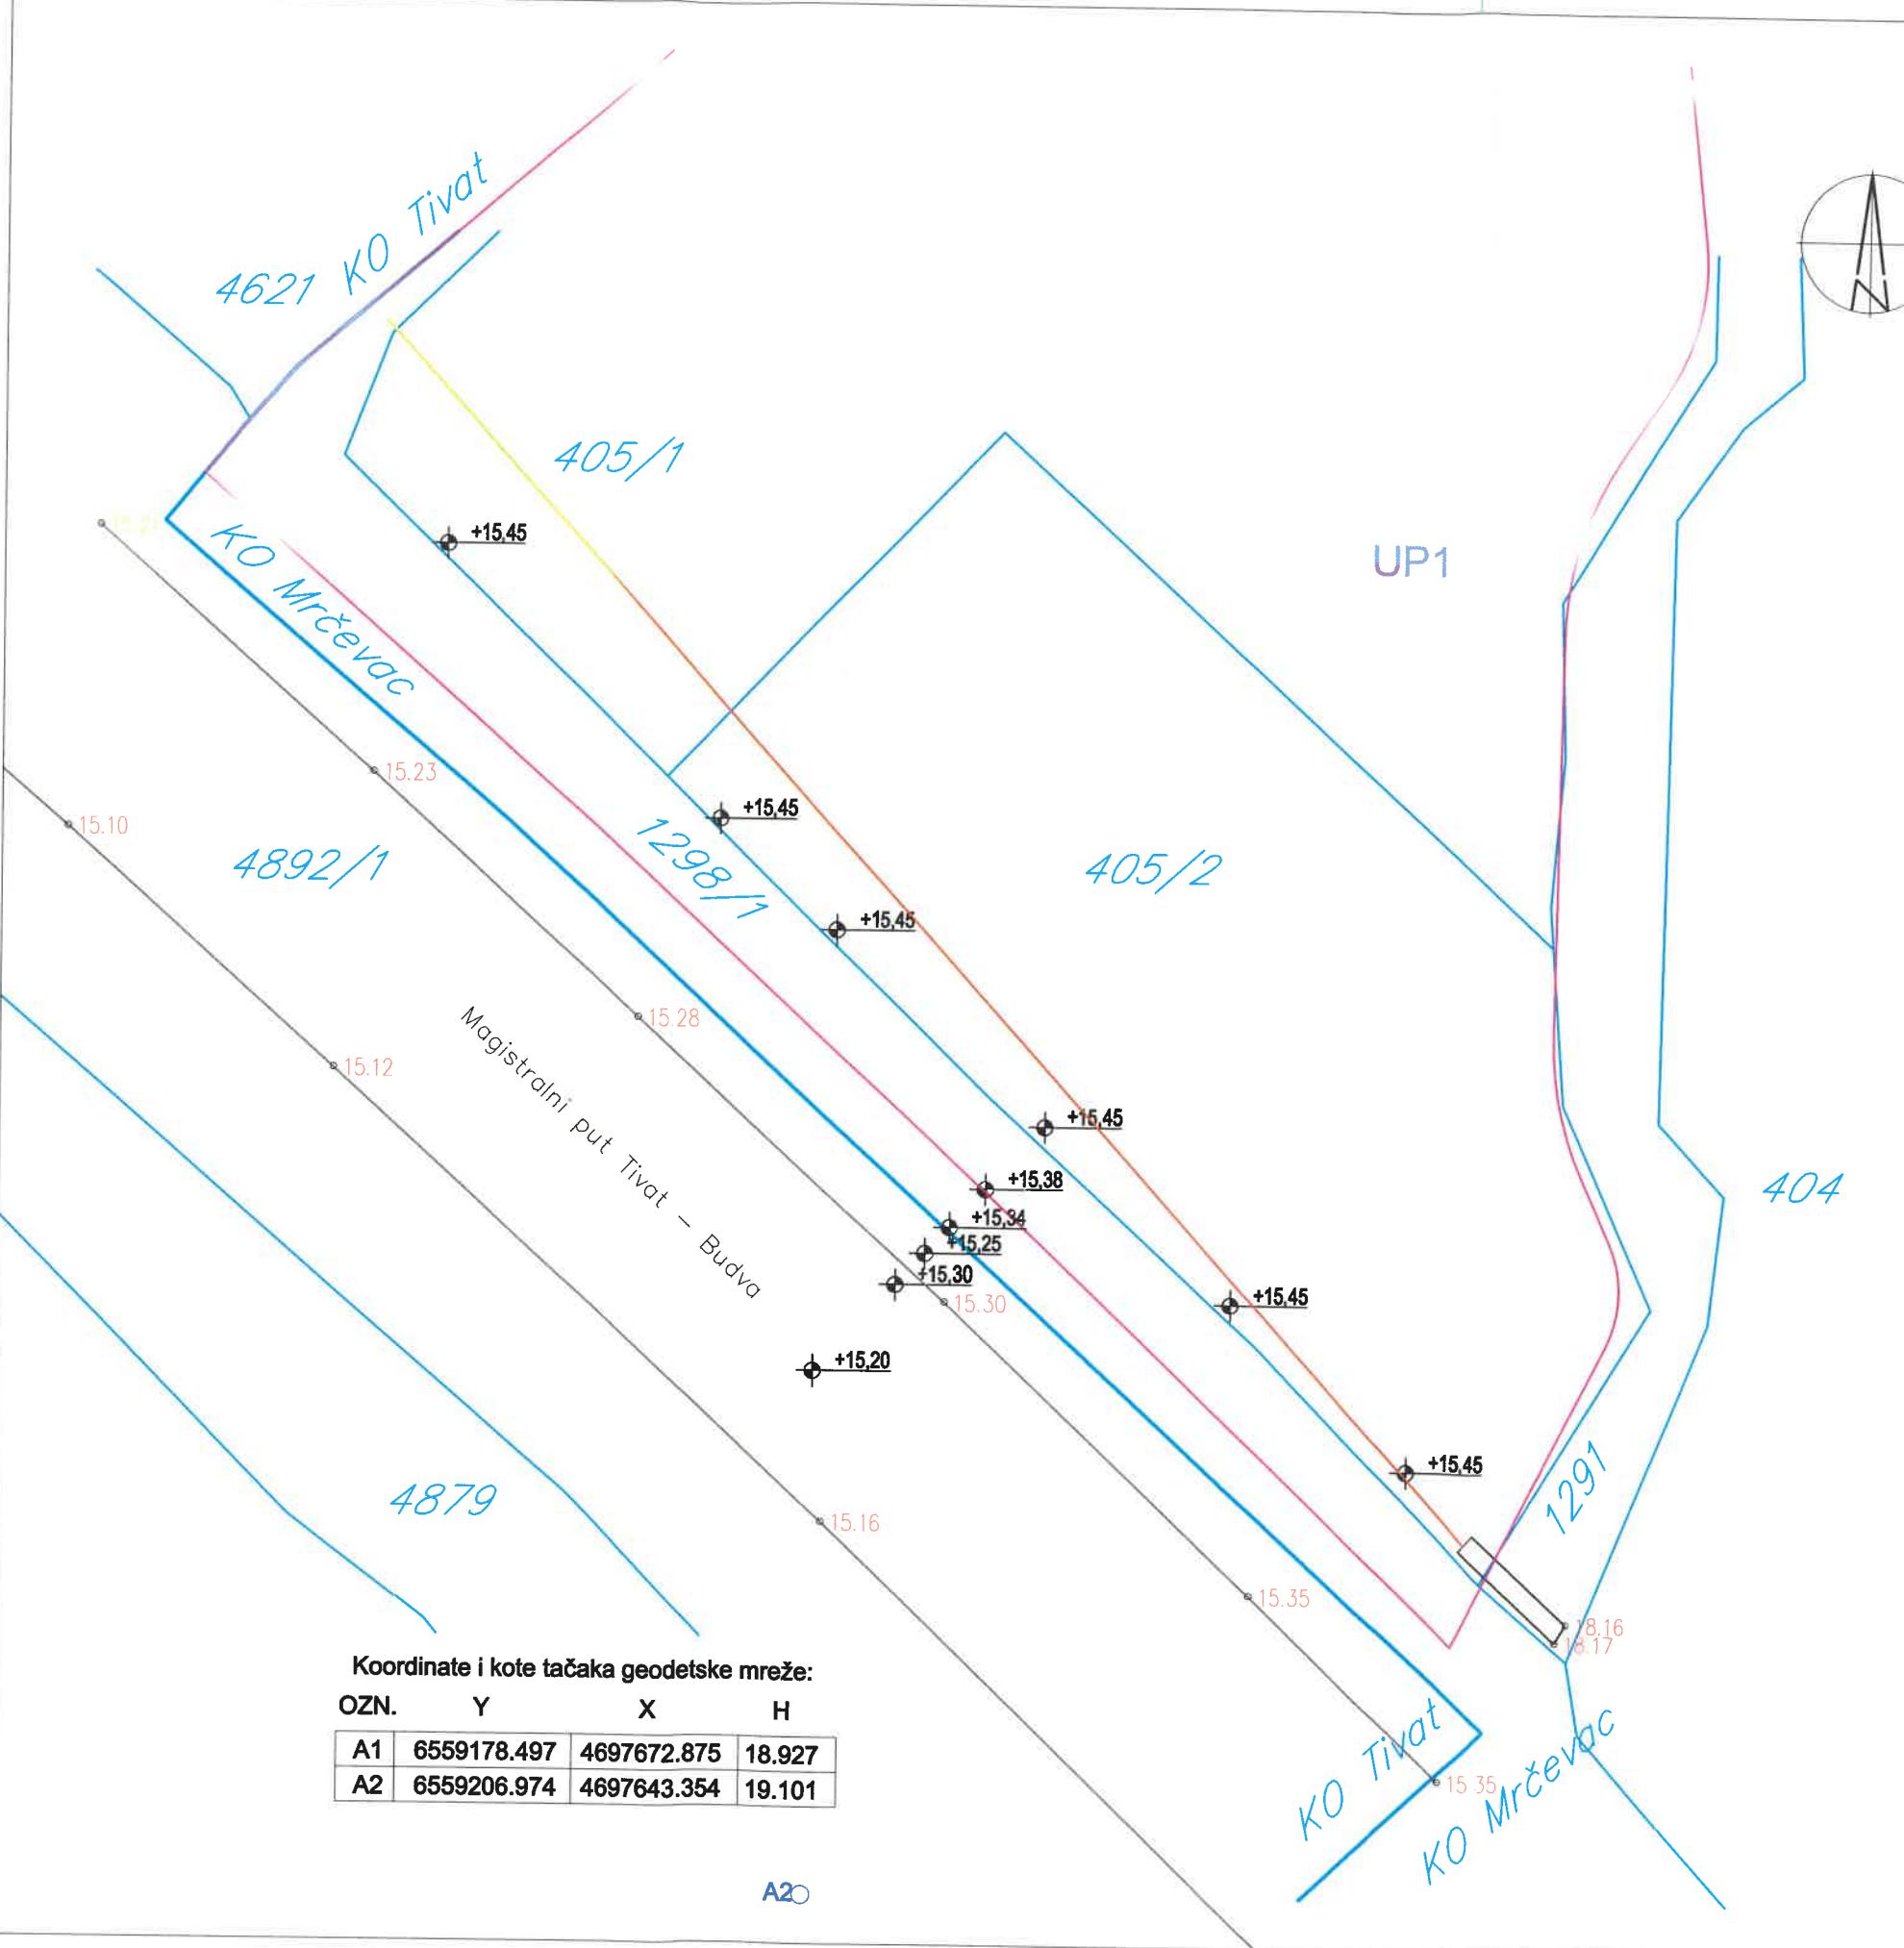

LEGENDA:

Postojeća trasa
kablovskog voda



Novoprojektovana
trasa kablovskog
voda-postojeći
izmješteni kablovski
vod



Novoprojektovana
trasa kablovskog
voda-novi kablovski
vod



Asfaltni put
(Magistralni put)




Granica kat. parcele



Granica katastarske
opštine



Granica urbanističke
parcele



Snimljena kota terena



Projektovana kota
terena



NAPOMENA:

Predložena trasa izmještanja visokonaponskog kabla je snimljena po pokazivanju stranke. Dužina snimljene trase (planirana dužina kabla) iznosi 59.57m.

Trasa je snimljena unutar iskopa za objekat u izgradnji na K.P. 405/2 (UP1 - DUP Mrčevac), stoga snimljene kote terena će u toku izgradnje biti izmjenjene. Na skici su prikazane kote vrha završnog betona, preuzete iz projektne dokumentacije, kao i snimljene kote asfalta magistralnog puta Tivat - Budva.



